

Испытательный центр «Строительные материалы»
Общества с ограниченной ответственностью
НИЦ «Строительных технологий и материалов»
(ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»)

Адрес осуществления деятельности: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 5
Телефон +7 (495)390-00-13; адрес электронной почты: ic@nicstm.ru
Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории №: RU.СМИК.ИЦ.001,
Срок действия: с 13 октября 2020 до 12 октября 2025 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ



Андрианов А.В.

«11» июля 2025 г.



Протокол испытаний

№ 2079.И-4 от 11.07.2025 года

1. Заказчик: **ООО «ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС»**
 - 1.1. Юридический адрес: 197375, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Юнтолово, ул Маршала Новикова, дом 28, литера И, помещение 8-Н, офис 2.1
 - 1.2. Фактический адрес: 197375, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Юнтолово, ул Маршала Новикова, дом 28, литера И, помещение 8-Н
 - 1.3. ИНН: 7825417750 1.4. ОГРН: 1027809256188
2. Основание для проведения испытаний: Договор № И.7-01/2025 от 27.01.2025 г.
3. Полное наименование продукции: Краска фасадная «Aura Fasad Fort»
4. Нормативно-техническая документация на продукцию: ТУ 2316-012-50910635-2004
5. Производитель продукции: **ООО «ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС»**
 - 5.1. Юридический адрес производителя: 197375, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Юнтолово, ул Маршала Новикова, дом 28, литера И, помещение 8-Н, офис 2.1

5.2. Фактический адрес производителя
(адрес производственной площадки):

197375, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Юнтолово, ул Маршала
Новикова, дом 28, литера И, помещение 8-Н

6. Наименование образца (образцов) испытаний (Сведения об испытываемых образцах):
Краска фасадная «Aura Fasad Fort». 1 образец – 1л. Номер партии: № 06165. Дата
производства: 06.02.2025г.

7. Акт отбора образцов (проб):

Образцы для проведения испытания
отобраны и предоставлены Заказчиком

8. Акт приемки-передачи образцов (проб):

№ 2079.И-1 от 17.02.2025

9. Методы испытаний:

ГОСТ 33355-2015

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

- Гигрометр «Фармацевт» модель ТМФЦ-100, Зв.№ 179781, диапазон измерения температур: от 0 до +50°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности измерения температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C) $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-М/09-10-2024/377870727 период действия 09.10.2024-08.10.2026);
- Линейка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн", зав. № 230201027, предел измерения до 150 мм, цена деления 1 мм. Допускаемые отклонения от номинальных значений длины шкалы и расстояний между любым штрихом и началом или концом шкалы*, мм: - до 300 включ. $\pm 0,30$. (Свидетельство о поверке № С-АКЗ/18-10-2024/380564372, период действия 18.10.2024-17.10.2025);
- Штангенциркуль типа ШЦЦ-1-150-0,01 двусторонний с глубиномером с электронным цифровым устройством, зав. № ВП05332, диапазон измерений наружных размеров: от 0 до 150 мм; предел допускаемой погрешности (с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм) : $\pm 0,03$ мм, (Свидетельство о поверке № С-АКЗ/18-10-2024/380564371, период действия 18.10.2024-17.10.2025);
- Шкаф сушильный, модель LOIP LF-60/350-VG1, зав. № 3283, диапазон температур: от +50°C до +350°C, нестабильность поддержания температуры: $\pm 1^\circ\text{C}$, (Аттестат № 24-02-314, от 21.02.2024-21.02.2025, протокол периодической аттестации № 24-02-314, период действия 21.02.2024-21.02.2025, Аттестат и протокол периодической аттестации № 25-02-163, период действия 21.02.2025-21.02.2026);
- Весы электронные АН-420СЕ, зав. № BL121248044, максимальная нагрузка 420 г, дискретность: $\pm 0,001$ г, класс точности I, (Свидетельство о поверке № С-ДВЗ/29-01-2025/406055341 период действия 29.01.2025 - 28.01.2026);
- Климатическая камера М-0/100-250 КТВ, зав. № 1009-18/МО, диапазон температуры: от +5°C до +100°C, точность поддержания температуры в контрольной точке: $\pm 2^\circ\text{C}$, диапазон относительной влажности воздуха внутри камеры при температуре от 20°C до 60°C: 40...98%, точность $\pm 3-5,0\%$, (Аттестат и протокол периодической аттестации № 24-02-311, период действия 21.02.2024-21.02.2025, Аттестат и протокол периодической аттестации № 25-02-160, период действия 21.02.2025-21.02.2026).

11. Дата проведения испытаний: 17.02.2025 – 11.07.2025
12. Условия окружающей среды при проведении испытаний: $t = 21,2-23,6^{\circ}\text{C}$, $\varphi = 50-55\%$
13. Результаты испытаний: Представлены в Таблице 1

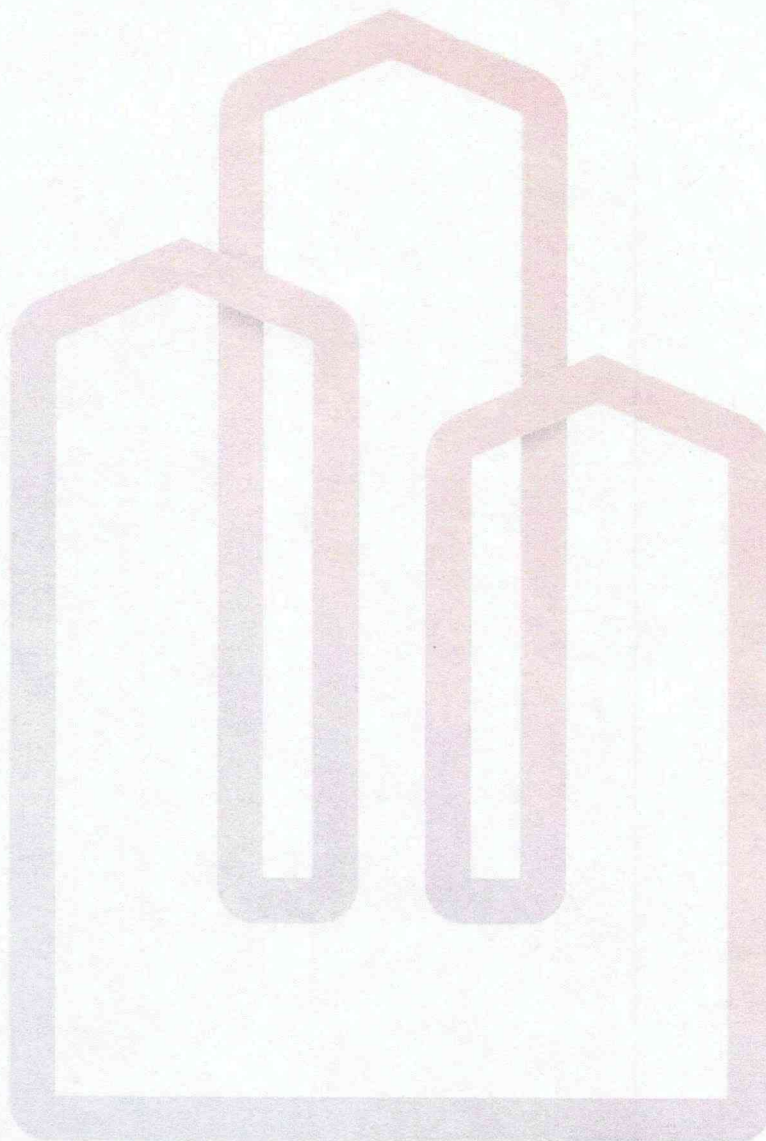


Таблица 1 – Результаты испытаний материала: Краска фасадная «Aura Fasad Fort».

№ п.п.	Определяемый показатель	Метод испытания	Ед. изм.	Фактическое значение определяемого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Паропроницаемость	ГОСТ 33355	г/(м ² ·сут)	390 V ₁ Высокий	-
	Толщина воздушного слоя с эквивалентной паропроницаемостью S _d		м	0,05	-

Ведущий инженер _____

Тулик Д.А. «11» июля 2025 г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ.

— Конец протокола —